




Forankring af Cylindertanke

Ved vand omkring tanken, eller risiko herfor, skal tanken forankres. Tanken kan forankres til nogle betonplader, som kan støbes i en størrelse på minimum 500 * 500 mm og en tykkelse på 150 mm.

Opfyldning omkring tank og forankringsplader skal foretages med sand eller grus.

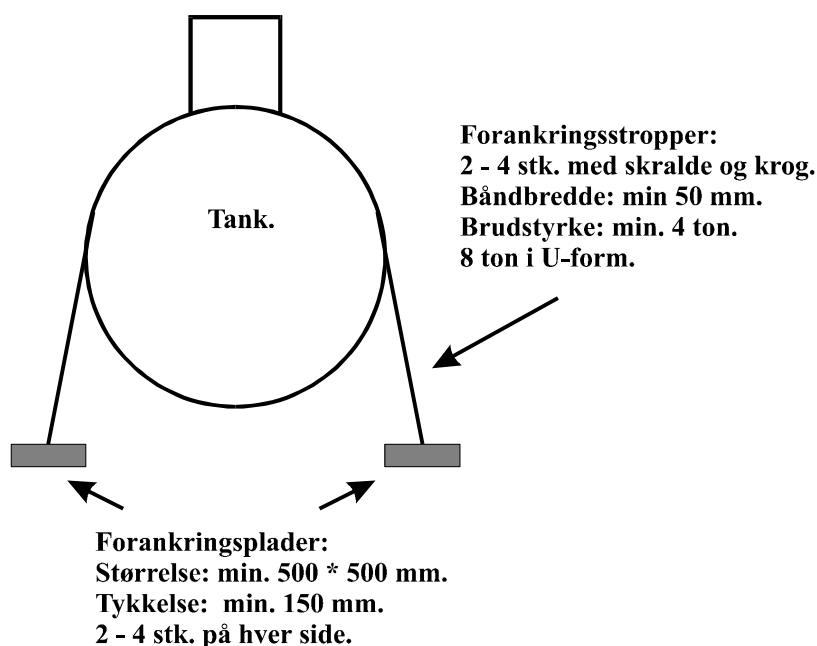

Forankringsstropper slås om tanken og fastgøres i bøjler, som er støbt fast i betonpladerne. Stropperne strammes op ved hjælp af skralden, således at tanken ikke kan flytte sig. Stropper, kroge og skralde skal bestå af materialer, som ikke er korroderende.

Tanke med mere end 2 forankringsstropper, skal have et bånd i hver ende. De øvrige bånd fordeles jævnt mellem disse.

Antal forankringsstropper:

Tankstørrelse: [m ³]	3 - 12	13 - 20	21 - 30
Antal forankringsstropper:	2	3	4